


Паспорт

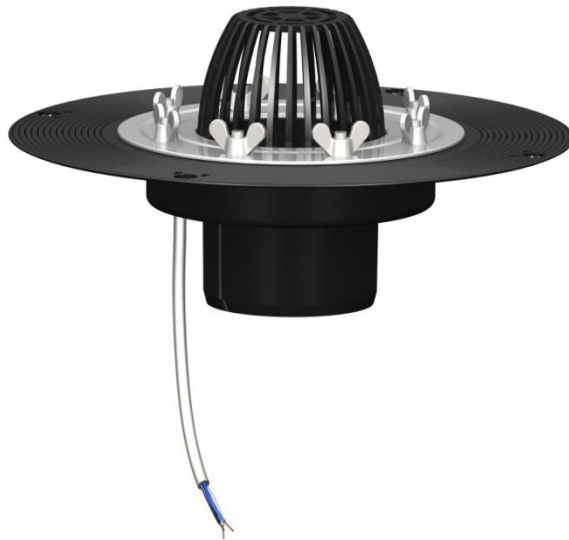

Воронка покрівельна

Призначення:

Покрівельна воронка призначена для відведення дощової та талої води з плоских покрівель в дощову каналізацію.

Опис:

Покрівельна воронка з вертикальним випуском DN 110/75, висотою 100/600 мм та декоративним листоприймачем з поліпропілену для того, щоб запобігти попадання гілок та листя у систему трубопроводів.

Фланець з нержавіючої сталі призначений для фіксації верхнього шару гідроізоляції.

Саморегулюючий кабель потужністю 15Вт та напругою 220В, укладений в обід фіксації та жорстко прикріплений до корпусу воронки. Вільний кінець кабелю виводиться на зовні та вниз.

Комплектація покрівельних воронок:

- 1 Листоприймач
2. Набір для кріплення нержавіючого фланця:
гайка-баранець та шайба (по 8шт)
3. Нержавіючий фланець для кріплення
гідроізоляції та пароізоляції.
4. Корпус воронки зроблено з поліпропілену
5. Обід фіксації
6. Саморегулюючий кабель потужністю
15Вт, та напругою 220В




Технічні характеристики:


- діаметр приймаючий воронки	-220мм
- діаметр приймаючої труби	-110мм/75мм
- пропускна спроможність	-8л/с
- робоча температура	від -50 до+90
- термін використання	50 років
- марка кабелю	TRACECO-30
- тепловіддача кабелю	30 Вт/м
- напруга	220В
- максимальна споживча потужність	0,16А
- найменший радіус згинання кабелю	10мм
- максимальна температура поверхні кабелю	+65
- максимальна температура внутрішньої поверхні покрівельної воронки	+55

Відповідає вимогам: ДСТУ 2601-94

Особливості монтажу:

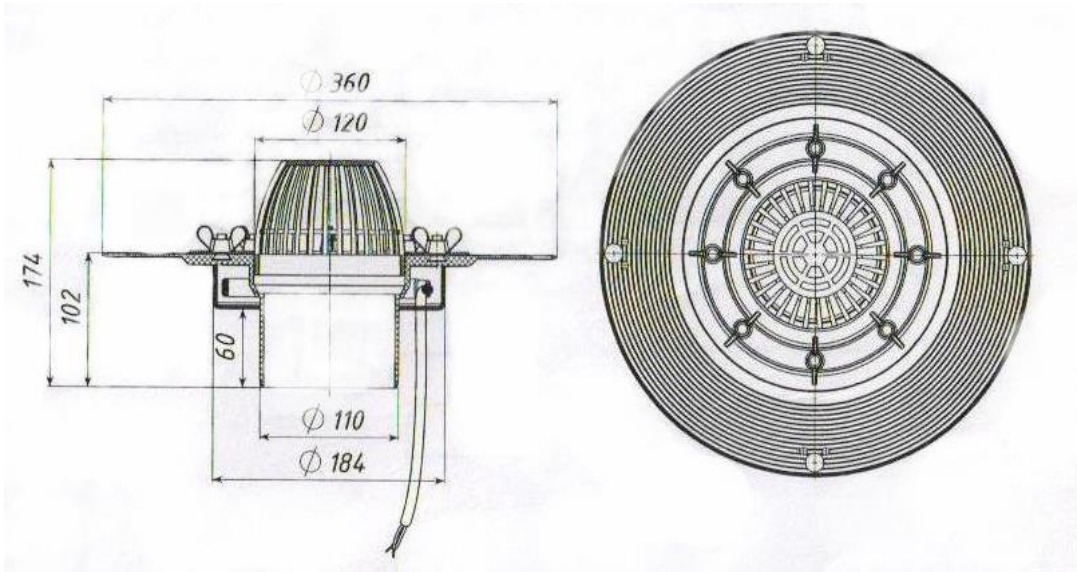

1. Корпус воронки жорстко прикріпляється до несучої конструкції.
2. Шари гідроізоляції та пароізоляції – мембранний матеріал (EPDM або ПВХ мембрана), полімер бітумний матеріал клеїться або наплавляється на корпус приймаючої воронки, потім затискається за допомогою профільованого фланця і гайки - баранців.
3. Випускний патрубок воронки призначений для з'єднання з будь-якою каналізаційною розтрубною трубою з ПВХ або ПП. Якщо для дощової каналізації застосовуються стальна або чавунна труба, необхідно застосувати ремонтний перехід.
4. Після закінчення монтажних робіт у корпус воронки встановлюється листоприймач.

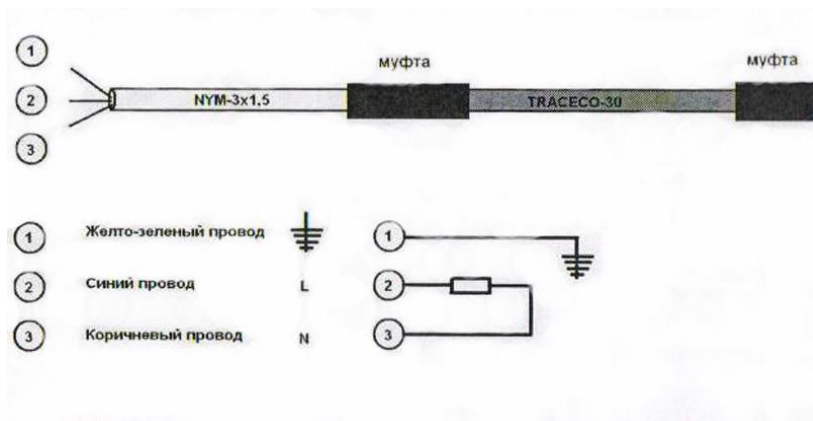

Рекомендації:

Для запобігання перегріву та економії електроенергії рекомендується підключення кабелю через термостат, який працює у діапазоні від -5°C до +5°C градусів.

Постачальник: ТОВ «Санстор Україна»

Україна, 03083, місто Київ,
вул.Пирогівський шлях, будинок 34,
тел.: 0-800-400-218
www.san-store.com.ua